

# MEMBRACLEAN HYP

Ossidante cloro-attivo ad alta concentrazione per membrane UF e MF.

Ossidante liquido alcalino clorinato per impianti di micro e ultrafiltrazione. Eccellente rimozione delle sostanze organiche.

## Caratteristiche chimico fisiche

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Odore</b>	Caratteristico di cloro
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,20 g/mL
<b>pH (tal quale)</b>	ca. 13
<b>Cloro attivo (sol.1% in H<sup>2</sup>O)</b>	1200ppm
<b>Formazione di schiuma</b>	Assente

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*


## Effetto sui materiali

Utilizzare solo su membrane resistenti ai prodotti caustici ed agli agenti ossidanti, fare sempre riferimento alle specifiche del fornitore della membrana, in particolare alle limitazioni di pH, cloro e temperatura.

## Modalità d'impiego

Le concentrazioni, temperature e tempi di contatto dipendono dalle specifiche delle membrane da trattare. Far sempre riferimento alle specifiche del costruttore.

## Controllo della soluzione

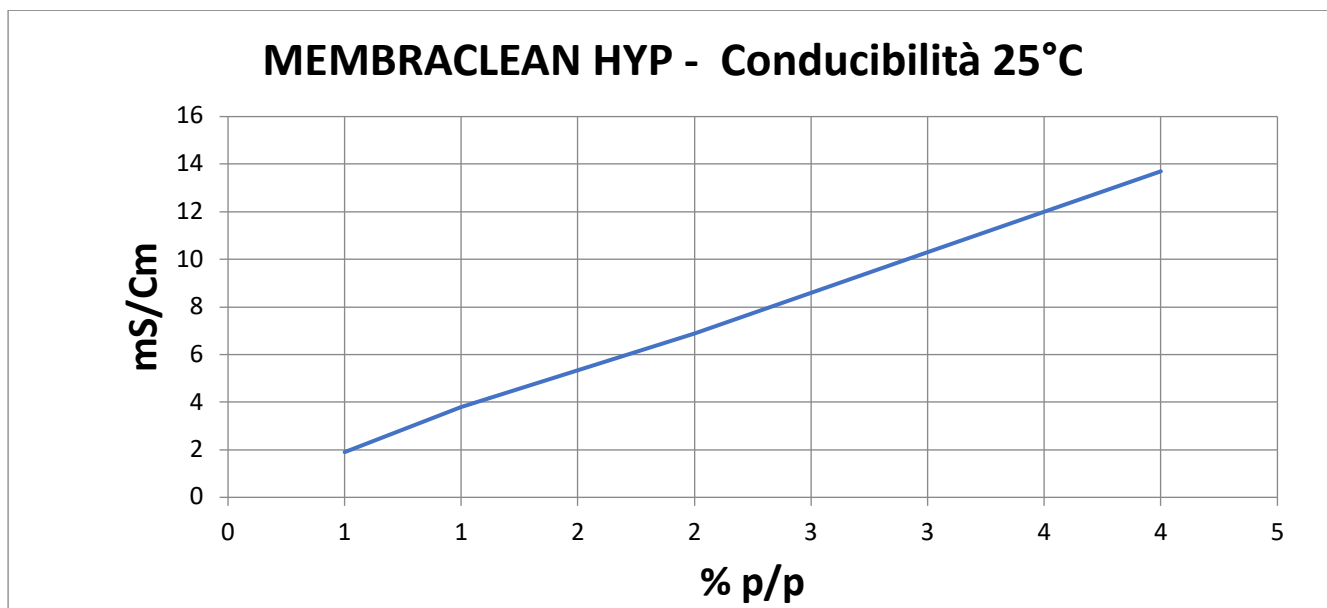

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	1,9
1,0	3,8
2,0	6,9
3,0	10,3
4,0	13,7

**Conservazione**

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.

**Informazioni sull'immagazzinamento**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

**Confezioni disponibili**

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69022003	Tanica 25Kg	12	2	24

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)